

СТАНЦИЯ ГЛУБОКОЙ
БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД

ТВЕРЬ CLASSIC
УСТАНОВИЛ И ЗАБЫЛ!



98 %
очистка стоков

50 лет
срок службы

10 лет
гарантии

- **БЕЗ ЗАПАХА** – можно устанавливать на маленьких участках без дискомфорта
- **НЕ ЗАСОРЕЯЕТСЯ** при попадании туалетной бумаги, остатков продуктов, средств гигиены и т.д. – пользуйтесь канализацией также, как в квартире
- **УСТОЙЧИВАЯ РАБОТА** при сбросах бытовой химии
- **ОЧИСТКА СТОКОВ НА 98%** позволяет законно сбрасывать очищенную воду в грунт и не бояться проверок
- **ПРОЧНЫЙ КОРПУС** из первичного полипропилена с ребрами жесткости – септик не сдавит в грунте и не вытолкнет
- **ПРОСТОЙ МОНТАЖ** без бетонных плит и цементно-песчаных смесей – не придется переплачивать монтажникам
- Идеальная станция для участков **С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ГРУНТОВЫХ ВОД**
- **РЕДКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ** – один раз в 2-3 года, можно выполнить самостоятельно
- **ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ ДАЖЕ БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА** – если у вас перебои, станции они не страшны

ПРИНЦИП РАБОТЫ СТАНЦИИ



Первая камера: осаждение тяжелых веществ (туалетная бумага, предметы гигиены, волосы и т.п.). Анаэробное сбраживание осадка в условиях дефицита кислорода;

Вторая камера (с ершовой загрузкой): преобразование трудноокисляемых загрязнений в легкоокисляемые;

Третья камера (с керамзитом): поглощение и окисление загрязнений при наличии кислорода;

Четвертая камера: разделение иловой смеси

Пятая камера (с ершовой загрузкой и доломитовым щебнем): доп. очищение, сорбция и окисление органических загрязнений;

Шестая камера: окончательное отстаивание очищенной воды (возможен самотечный отвод в канаву или кювет при необходимости)

Седьмая камера с насосом: добавляется при принудительном отводе воды

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


Модификация станции	Кол-во пользователей, чел.	Произв-ть, м³/сут.	Размеры, м			Залповый сброс, л/час	Вес, кг
			дл.	шир.	выс.		
ТВЕРЬ CLASSIC 0,35П	до 2	0,35	1,5	1,1	1,67	105	140
ТВЕРЬ CLASSIC 0,5П	до 3	0,5	1,6	1,1	1,67	150	140
ТВЕРЬ CLASSIC 0,8П	до 5	0,8	2,0	1,1	1,67	240	170
ТВЕРЬ CLASSIC 1,1П	до 7	1,1	2,5	1,1	1,67	300	185
ТВЕРЬ CLASSIC 1,6П	до 10	1,7	3,4	1,1	1,67	450	215

Производительность станций не ограничена, в таблице рассмотрены самые популярные варианты.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Не реже чем 1 раз в 3 года производить откачку твердых частиц ассенизационной машиной или фекальным насосом.


ВАРИАНТЫ ОТВОДА ОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ

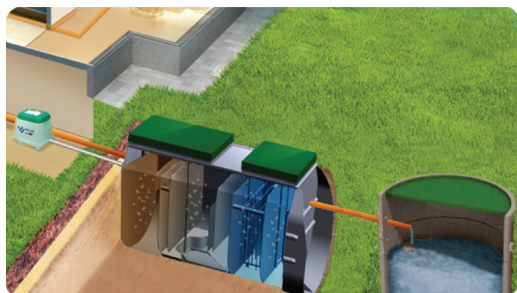


Самотечный отвод очищенных стоков в приемный колодец

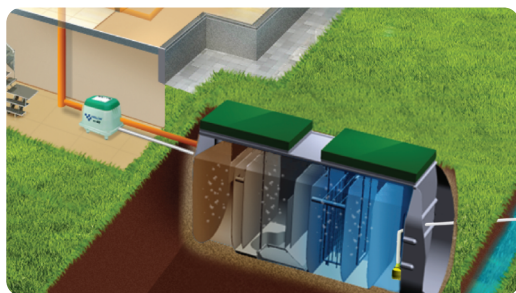

Принудительный отвод очищенных стоков в кювет

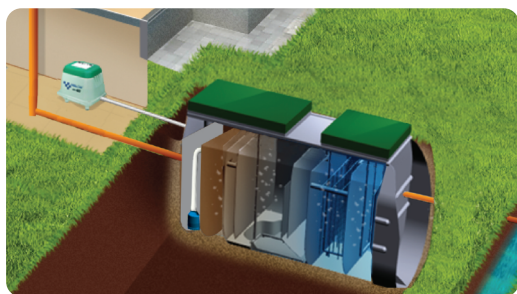

Принудительная подача канализационных стоков на очистку и самотечный отвод в кювет

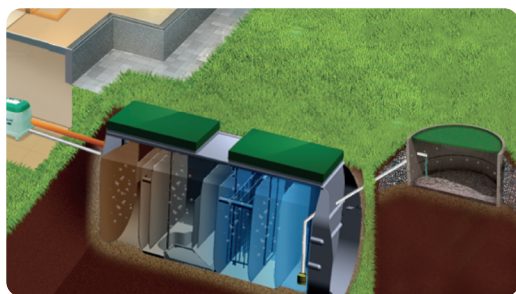

Принудительный отвод очищенных стоков в альпийскую горку (при высоком уровне грунтовых вод)

Все подробности вы можете узнать по телефону

8 (800) 500-31 02

8 (495) 580 58 50